



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-215 (3)

Гр. Плевен, 2023 г.

ДО

Г-Н ИВЕЛИН САВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

5940, ГР.НИКОПОЛ

УЛ. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 5

КОПИЕ ДО

Г-Н КЛИМЕНТ ТОДОРОВ

УПРАВИТЕЛ НА „В И К“ ЕООД

5800 ГР.ПЛЕВЕН

УЛ. "САН СТЕФАНО" 25

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н САВОВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от „ТК - Община Никопол - Муселиево“.


Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Приложение: Съгласно текста.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

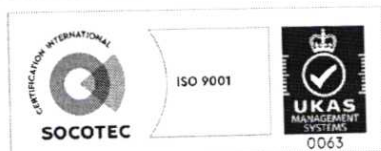

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg





Изм. № PP-02-215 (3)

Гр. Плевен,2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район” и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Осъм“ с код BG1G0000QAL019.


2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено заявление вх. № PP-02-215/05.07.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № PP-02-215/05.07.2022 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК – Община Никопол – Муселиево“ е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

Към документацията за издаване на разрешително е представен Протокол от изпитване № M0309/11.05.2022 г. на Изпитателна лаборатория на „ВиК“ ЕООД гр.Плевен за оценка качествата на подземните води от „ТК – Община Никопол – Муселиево“. От протокола е видно, че съдържанието на показателя „хром“ е $48.00 \pm 4.80 \mu\text{g/l}$, т.е. се предполага, че може да е над нормата $50 \mu\text{g/l}$. Във връзка с установяване на наличието на отклонения от стандарта за качество на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначени за питейно-битови цели бяха разгледани постъпилите протоколи от анализ на подземните води от „ТК – Община Никопол – Муселиево“ по заявлението на Община Никопол за регистрация на кладенеца по § 41 от ЗООС. Установи се, че в Протокол от изпитване № 3138/12.01.2021 г. на ДИЛ „Евротест-Контрол“ ЕАД София са завишени стойностите на показателя „нитрати“ – $54 \pm 2 \text{ mg/l}$ при стойност на допуск по стандарта за качество 50 mg/l . В протокол от изпитване № ЛУ ВЗ-01-0007/24.01.2022 г. на МЗ РЗИ – Плевен е установена завишена стойност по показателя „хром“ – $72.59 \pm 1.89 \mu\text{g/l}$ при норма по стандарта за качество $50 \mu\text{g/l}$.

С писмо изх. № PP-02-215-(1)/24.10.2022 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката и да представи допълнителна информация. Във връзка с отклонението на водата по горепосочените показатели е уведомен заявителя да представите нови протоколи за анализ на водата от ТК по показателите „хром“ и „нитрати“, както и да представи становище на РЗИ – Плевен във връзка с установените в подземните води от „ТК –

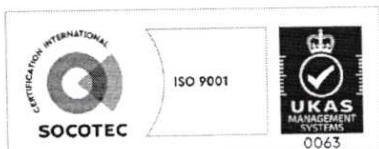

Община Никопол – Муселиево“ отклонения от стандарта за качество на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначени за питейно-битови цели.

С вх. № РР-02-215-(2)/07.12.2022 г. е представена необходимата информация, както и Протокол от изпитване № М0811/24.11.2022 г. на Изпитателна лаборатория на „ВиК“ ЕООД гр.Плевен, в който съдържанието на показателя „хром“ е $45.0 \pm 1.49 \mu\text{g/l}$ и на показателя „нитрати“ – 44 ± 1.36 . Към писмото е представено становище на РЗИ Плевен, съгласно което въз основа на направена заявка за вземане на повторни контролни водни проби от тръбния кладенец служители на Дирекция „Лабораторни изследвания“ при РЗИ – Плевен са извършили двукратно пробонабиране от горецитирания водоизточник след продължително пробно водочерпене с непрекъсната продължителност от минимум 72ч. Съгласно протоколи на ЛИК при РЗИ - Плевен № ЛУ-В301-0113/22.06.2022г. и № ЛУ-В301-0122/27.06.2022г. е установено, че изследваните проби съответстват на нормативните изисквания на Наредба № 9/2001 г. на МЗ по показател „хром“ – $47,07 \text{ mg/l}$, съответно – $48,52 \text{ mg/l}$ при норма – 50 mg/l .

Становището на РЗИ Плевен е, че след направен анализ на всички получени резултати до момента, може да се каже, че в изследваните проби вода от тръбен кладенец в УПИ VIII 91, стр. кв. 69, местност „Край село“, землище на с. Муселиево показателят „хром“ е под нормативно определените стойности на Наредба № 9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, поради което е целесъобразно процедурата по узаконяване на новия водоизточник да бъде стартирана отново.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София- ГДО, офис София-ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.


Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - р.Осъм“ с код BG1G0000QAL019, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „нитрати“.Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO_3 ; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели. ПВТ е в изключение по чл. 156в, т. 1, б. „в“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Община Никопол - Муселиево“

Дълбочина – 24.0 м. Сондирано е с диаметър $\varnothing 40 \text{ mm}$ и обсаден с ПВЦ колона и филтри $\varnothing 200 \text{ mm}$. Филтровата част е в интервала от 8.0 м до 22.0 м – надлъжни прорези $200 \times 4 \text{ mm}$. Задтръбното пространство от 24 м до 1.0 м е запълнено с гравийна засипка 5-10 мм, а от 1.0 до 0.0 м е направен глинещ тампон. Около устието на кладенеца е изградена шахта с размери $280 \times 215 \text{ cm}$ и дълбочина 180 см. В покривната плоча е оставен обслужващ отвор с размери $70 \times 100 \text{ cm}$, който се затваря с метален капак.

Експлоатацията на кладенеца се извършва с потопяема помпа Wilo Xiro SPI6.30 – 11-D1/XI6-9.3-B1 с дебит 7.5 л/сек и напор 90 м, спусната на дълбочина 22 м. Водата се тласка до напорен резервоар с обем 200 куб.м, откъдето гравитачно се подава към населеното място.

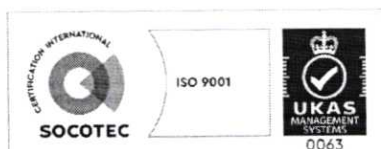

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Място на водовземане:

УПИ VIII 91, стр. кв. 69, местност „Край село”, землище на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен, предоставен за ползване.

BC №	Координати 1970, КЗ		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
ТК	4745985.64	8531188.72	43° 38' 17.611"	24° 51' 43.454"	30.74

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 4.0 л/сек

Годишно водно количество – 126144 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 126144 м³/год.

Максимален дебит - 7.5 л/сек в рамките на 13 часа дневно с прекъсване

Статично водно ниво: ТК – 6.30 м кота СВН – 24.44 м;

Допустимо понижение: ТК – 6.67 м до дълбочина на водното ниво 12.97 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:


- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;
 - 7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа
 - 7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
 - 7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
 - 7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

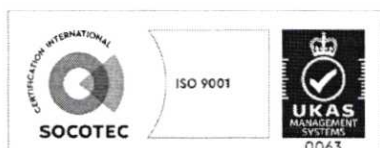

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

